



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

## БЕТОНЫ

4  
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ТВЕРДЕНИИ

ГОСТ 24316-80

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
Москва



ГОСТ 24316-80, Бетоны. Метод определения теплотыделения при твердении  
Concrete. Methods of the determination of exothermic heat in concrete

## **РАЗРАБОТАН**

**Всесоюзным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом гидротехники имени Б. Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева) Министерства энергетики и электрификации СССР**

**Научно-исследовательским сектором Гидропроекта имени С. Я. Жука Министерства энергетики и электрификации СССР**

**Грузинским научно-исследовательским институтом энергетики и гидротехнических сооружений (ГрузНИИЭС) Министерства энергетики и электрификации СССР**

## **ИСПОЛНИТЕЛИ**

**В. Б. Судаков, канд. техн. наук (руководитель темы); А. А. Борисов, канд. техн. наук; С. В. Шаркунов; А. С. Магитон; Г. И. Чилинаршвили, канд. техн. наук; И. И. Костин; А. Д. Осипов, канд. техн. наук**

## **ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР**

**Зам. министра Ф. В. Сапожников**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 июня 1980 г. № 90**

## БЕТОНЫ

Метод определения тепловыделения при твердении

Concrete. Method of the determination  
of exothermic heat in concreteГОСТ  
24316—80

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от  
19 июня 1980 г. № 90 срок введения установлен

с 01.01 1982 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на цементные бетоны и устанавливает метод определения удельного тепловыделения цемента в бетоне, твердеющем в адиабатических условиях, путем установления величины подъема температуры во времени и последующего проведения необходимых расчетов.

Метод следует применять при возведении массивных сооружений, которые требуют принятия в конкретных условиях специальных мер к регулированию температурных напряжений, возникающих в результате выделения тепла цементом в твердеющем бетоне.

**1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО ОБРАЗЦА**

1.1. Подбирают состав реального бетона, рассчитывают расход составляющих этого бетона (гравий, щебень, песок, цемент, вода, добавки) в зависимости от объема применяемых форм и готовят бетонную смесь.

Составляющие и форму с крышкой взвешивают с погрешностью до 0,1%.

**2. АППАРАТУРА**

2.1. Для установления величины подъема температуры в твердеющем бетоне применяют адиабатический калориметр, в состав которого входит следующая аппаратура:

адиабатическая камера, которая должна быть изготовлена из материала малой теплопроводности, снабжена устройством для

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980

подогрева и охлаждения воздуха в камере, вентиляторами для обеспечения непрерывного его перемешивания и устройством для автоматического поддержания адиабатического режима твердения бетонного образца с допустимым отклонением температуры среды от температуры бетона не более  $0,2^{\circ}\text{C}$ . Допускается применение адиабатических камер с водной средой с устройством для ее охлаждения, нагрева и интенсивного перемешивания;

формы для изготовления образцов-кубов с ребром длиной 400 мм или образцов-цилиндров диаметром и высотой 400 мм. Для изготовления образцов-кубов из бетонов с заполнителем максимальной крупностью 20 и 40 мм допускается применять формы с ребром длиной 200 и 300 мм, а для изготовления образцов-цилиндров формы диаметром 200 и 300 мм. Высоту цилиндра следует принимать равной его диаметру. Теплоемкость форм не должна превышать теплоемкость бетонного образца более чем на 5%. Формы должны быть оснащены крышкой, поддоном-тележкой и кожухом;

самопишущие приборы, регистрирующие температуру бетона и в камере, которые должны обеспечивать измерение температуры до  $100^{\circ}\text{C}$  с погрешностью не более 0,25%.

2.2. Адиабатический калориметр следует изготавливать по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.3. Адиабатический калориметр через каждые три месяца и после длительной (более года) остановки следует регулировать с целью обеспечения его работы в адиабатическом режиме в соответствии с обязательным приложением 1.

2.4. Проверка приборов измерения температуры производится в соответствии с требованиями стандартов системы обеспечения единства измерений.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Приготовленную бетонную смесь укладывают в форму, в центр образца вводят датчики температуры для регистрирующей и регулирующей аппаратуры и бетонную смесь вибрируют.

Датчики внутри камеры размещают на уровне центра образца. Форму с бетонной смесью закрывают крышкой, зазор между крышкой и формой уплотняют водонепроницаемой замазкой.

Примечание. Допускается в центр образца в процессе укладки и уплотнения бетонной смеси помещать медную или латунную трубку с трансформаторным маслом, в которую затем вводят датчики температуры для регистрирующей и регулирующей аппаратуры.

В калориметрах с водной средой крышка должна быть с резиновой прокладкой и прижиматься к форме болтами.

3.2. Температуру в адиабатической камере доводят до температуры испытываемой бетонной смеси.

3.3. Форму с бетонной смесью закрывают кожухом и помещают в адиабатическую камеру, которую затем плотно закрывают.

3.4. Включают автоматическое регулирующее устройство адиабатической камеры, которое обеспечивает поддержание температуры в камере, равной температуре бетона в процессе его твердения.

3.5. Включают регистрирующий прибор, который производит автоматический замер и запись температуры бетона на ленту самопишущего прибора. Начальная температура бетонной смеси должна быть замерена после ее укладки в форму не позднее 1 ч.

3.6. Замеры следует продолжать до тех пор, пока рост температуры бетона будет превышать 1°С за 5 сут.

Могут быть установлены другие сроки проведения испытания.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Температуру бетона с лент регистрирующих приборов записывают в журнал в соответствии со справочным приложением 2.

Кривую подъема температуры строят в соответствии со справочным приложением 3.

4.2. Удельное тепловыделение цемента в бетоне  $q$ , Дж/кг (ккал/кг), за данный промежуток времени определяют по формуле

$$q = \frac{C_{обш}}{m_{ц}} (t - t_0),$$

где  $C_{обш} = C_{б.с} + C_{ф}$  — теплоемкость бетонной смеси и формы, Дж/К (ккал/град);

$m_{ц}$  — масса цемента, кг;

$t_0$  — начальная температура бетонной смеси, К (°С);

$t$  — температура бетона в конце данного промежутка времени, К (°С);

$C_{б.с}$  — теплоемкость бетонной смеси, Дж/К (ккал/град);

$C_{ф}$  — теплоемкость формы, Дж/К (ккал/град).

4.3. Теплоемкость бетонной смеси  $C_{б.с}$ , Дж/К (ккал/град) вычисляют по формуле

$$C_{б.с} = 0,2 (m_{ц} + m_{п} + m_{ш}) + 0,9 m_{в},$$

где  $m_{п}$  — масса песка, кг;

$m_{ш}$  — масса щебня (гравия), кг;

$m_{в}$  — масса воды, кг.

Приведенная формула расчета теплоемкости может применяться, если удельные теплоемкости составляющих бетонную смесь

материалов неизвестны. При наличии этих данных следует применять формулу

$$C_{б.с} = C_{у.ц} m_{ц} + C_{у.п} m_{п} + C_{у.щ} m_{щ} + 0,9 m_{в},$$

где  $C_{у.ц}$  — удельная теплоемкость цемента, Дж (кг·К) (ккал/кг·град);

$C_{у.п}$  — удельная теплоемкость песка, Дж (кг·К) (ккал/кг·град);

$C_{у.щ}$  — удельная теплоемкость щебня, Дж (кг·К) (ккал/кг·град).

4.4. Теплоемкость формы  $C_{ф}$ , Дж/К (ккал/град), вычисляют по формуле

$$C_{ф} = C_{т.ф} \frac{m_{ф}}{2},$$

где  $C_{т.ф}$  — удельная теплоемкость материала формы, Дж (кг·К) (ккал/кг·град);

$m_{ф}$  — масса формы с крышкой, кг.

4.5. Повышение температуры бетона с поправкой на теплоемкость формы  $\Delta t$  вычисляют по формуле

$$\Delta t = \left( 1 + \frac{C_{ф}}{C_{б.с}} \right) (t - t_0).$$

4.6. Расчет удельного тепловыделения цемента в бетоне производят с погрешностью до 0,1 ккал/кг и результаты заносят в журнал (см. приложение 2).

4.7. Удельное тепловыделение цемента в бетоне, твердеющего в адиабатических условиях, определяют как среднее значение результатов испытания не менее трех образцов, изготовленных из бетона одинакового состава и имеющих различную начальную температуру бетонной смеси.

4.8. Полученные данные об удельном тепловыделении цемента в бетоне следует применять при разработке мероприятий по снижению температурных напряжений в возводимых массивных сооружениях.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**Обязательное**

**РЕГУЛИРОВКА АДИАБАТИЧЕСКОГО КАЛОРИМЕТРА**

Для регулировки калориметра изготавливают образец из реального состава бетона, в котором цемент заменяют мелкодисперсным инертным материалом, или используют «старый» бетонный образец с законченным экзотермическим процессом.

Затем образец разогревают до температуры 30—40°C и продолжают испытание в соответствии с требованиями пп. 3.2—3.5 настоящего стандарта.

Адиабатический калориметр следует считать отрегулированным, если отклонение температуры образца от начальной не будет отличаться на 0,5°C в течение 10 сут.

В случае отклонения температуры образца от начальной выше установленного уровня следует провести соответствующее регулирование приборов и испытание калориметра повторить.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**Справочное**


**Ж У Р Н А Л**

**записи результатов опыта**

Показатель	Продолжительность опыта, сутки:					
	0	1	2	3	4	n
1. Показания термометра, К (°C)	$t_0$	$t_1$	$t_2$	$t_3$	$t_4$	$t_n$
2. Повышение температуры, К (°C)	0	$t_1 - t_0$	$t_2 - t_0$	$t_3 - t_0$	$t_4 - t_0$	$t_n - t_0$
3. Повышение температуры с учетом теплоемкости формы К (°C)	$t_0$	$\Delta t_1$	$\Delta t_2$	$\Delta t_3$	$\Delta t_4$	$\Delta t_n$
4. Удельное тепловыделение бетона, Дж/кг (ккал/кг)	0	$q_1$	$q_2$	$q_3$	$q_4$	$q_n$

КРИВАЯ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ БЕТОНА, ТВЕРДЕЮЩЕГО  
В АДИАБАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

(Цемент Теплоозерского цементного завода, М400, расход цемента 300 кг на 1 м<sup>3</sup> бетона, начальная температура бетонной смеси 286,4 К (13,4°С)

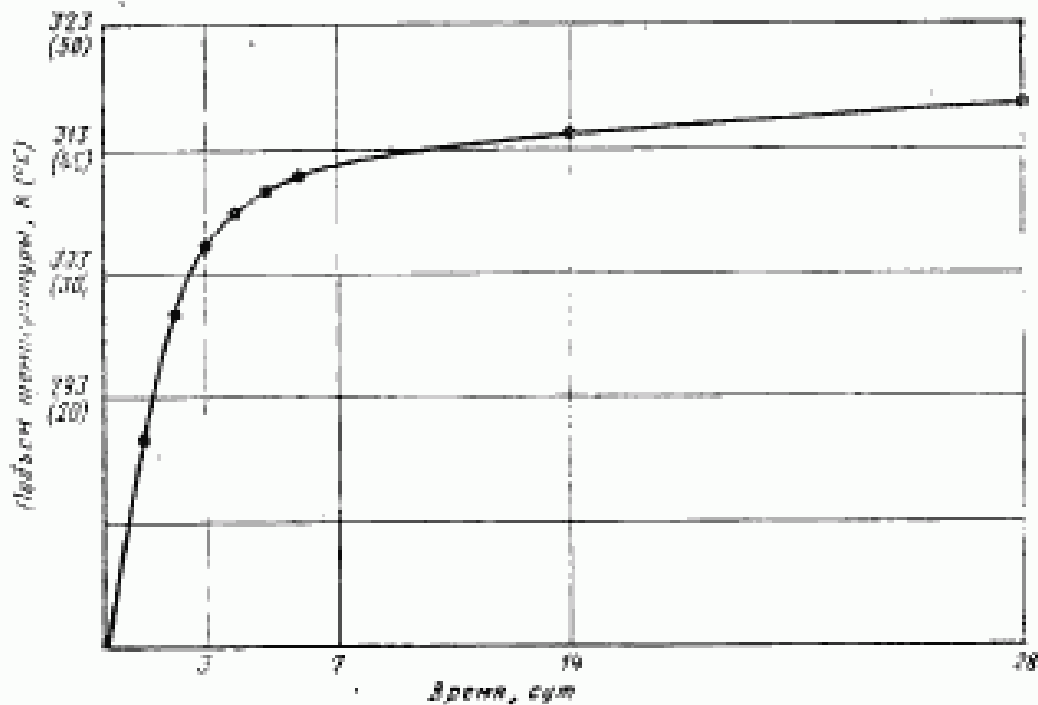

Редактор *В. П. Огурцов*  
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*  
Корректор *А. Г. Старостин*

Слано в наб. 04.09.80 Подп. в печ. 10.11.80 0,5 п. л. 0,38 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123587, Москва, Новопресненский пер., 3.  
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1406